
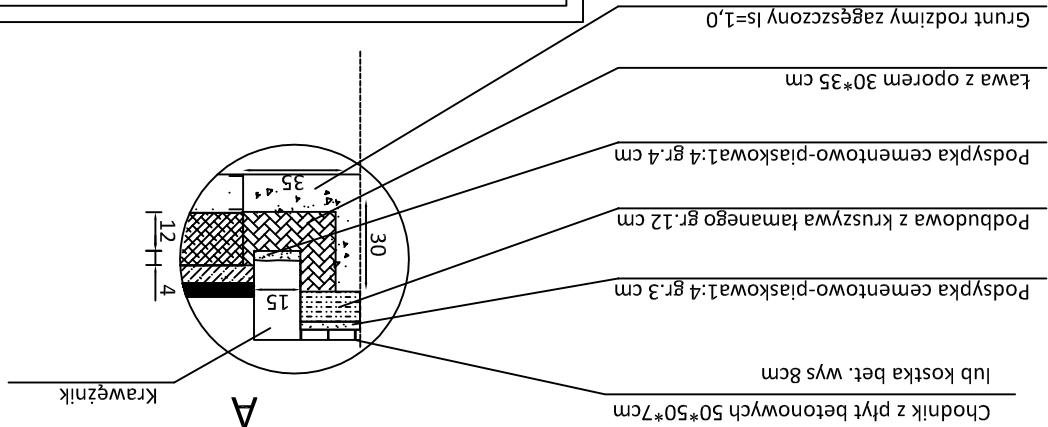


Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

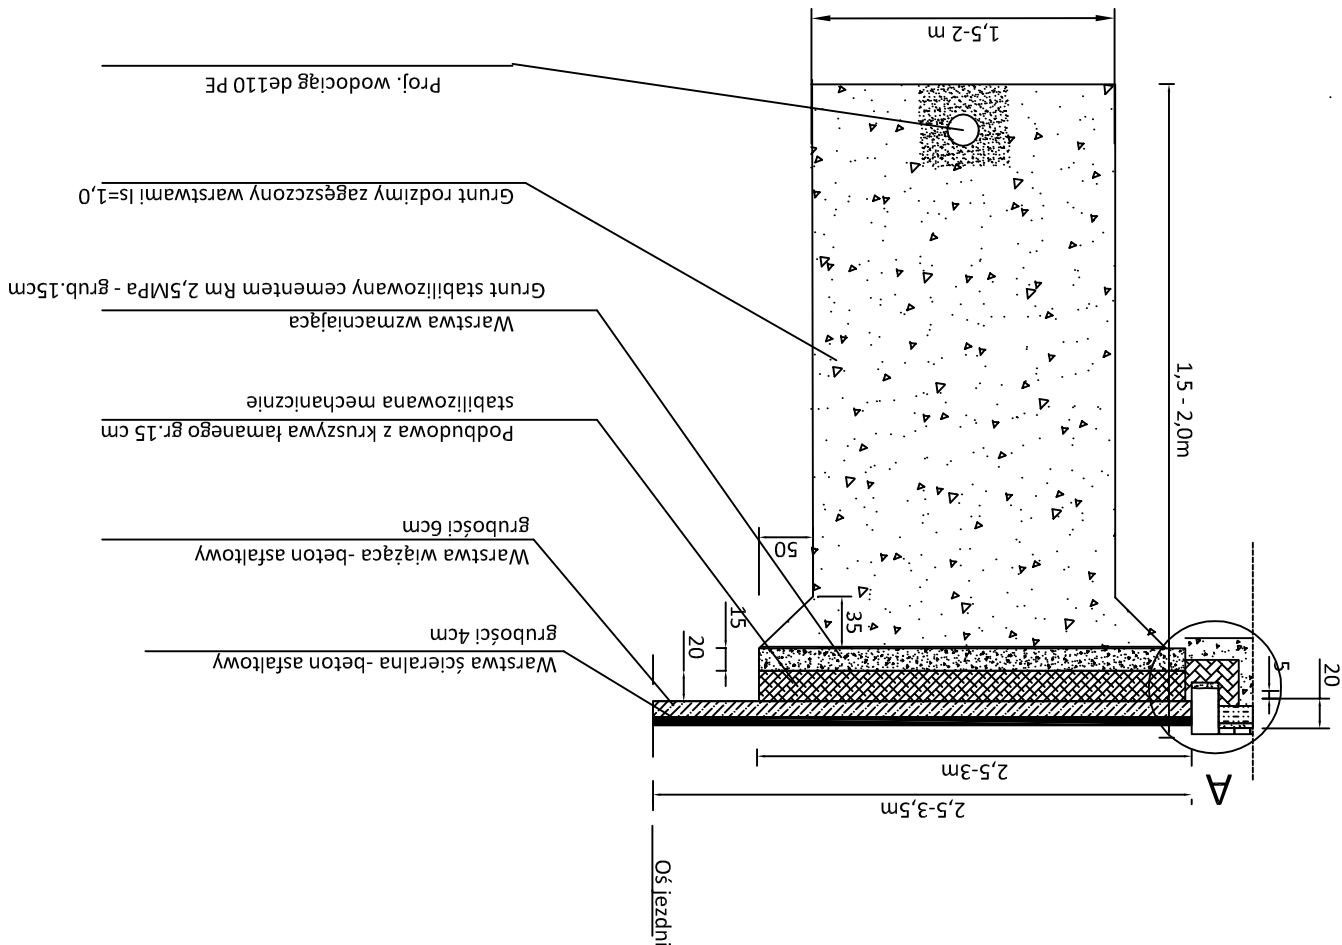

Grunt rodzimy zagęszczony ls=1,0

Ława z oporem 30*35 cm

Podsyпка cementowo-piaskowa:1:4 gr.4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego gr.12 cm

Podsyпка cementowo-piaskowa:1:4 gr.3 cm

Chodnik z płyt betonowych 50*50*7cm

lub kostka bet. wys 8cm

Pracownia Projektowo-Wykonawcza		"TERMO-KOMPLEKS"		70-750 Szczecin ul.Grañitowa 47		tel./fax (091) 46 09 742	
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI -budowa sieci wodociągowej z przylączami w ul.Węgieñskiej w Szczecinie							
Inwestor		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.		71-682 SZCZECIN, UL. M. GOLIŚZA 10			
Temat		KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI Z BET.ASFALTOWEGO		Podpis			
Opracował:		inż. K. SZCZĘKARIEWICZ upr.31/97		NR RYS.			
Sprawdził:		inż. J.NAWROCKI upr.WZDP-3p/243/9/66		4			